

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

БАУ-ТП-5

Паспорт

КООТ 426471.008ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт представляет собой устройство, предназначенное для взаимного приема данных с блоков БАУ-ТП-1 и вывода этих данных на дисплей.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Режим работы пульта - полудуплексный. Линия связи – двухпроводная. Линия связи RS-485 выполняется экранированным кабелем типа STP-2-ST с волновым сопротивлением $\rho = 100$ Ом или аналогичным. Управление направлением передачи осуществляется сигналом RTS.

2.2 Рабочая скорость обмена 9600 бит/с.

2.3 Протяженность линии связи интерфейса RS-485 – до 1000 м.

2.4 Встроенный согласующий резистор.

2.5 Питание от сети переменного тока напряжением (220^{+22}_{-33}) В, частотой (50 ± 1) Гц;

2.6 Потребляемая мощность не более 2 Вт.

2.7 Диапазон рабочих температур: от 0 до +50°C.

2.8 Размеры не более: 150x110x55.

2.9 Масса: не более 0,8 кг.

3 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

3.1. Пульт следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

3.2. Пульт может транспортироваться в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных отапливаемых отсеках.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт дистанционного контроля (ПДК) изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

МП Личные подписи должностных лиц
 предприятия, ответственных за
 приемку изделия

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие пульта требованиям, предусмотренным действующей технической документацией, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных паспортом на пульт.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения - 3 года с момента изготовления.

5.4 Пульт, у которого во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие паспортным данным, заменяется другим или ремонтируется предприятием-изготовителем (поставщиком).

Схема подключения к блоку БАУ-ТП-1

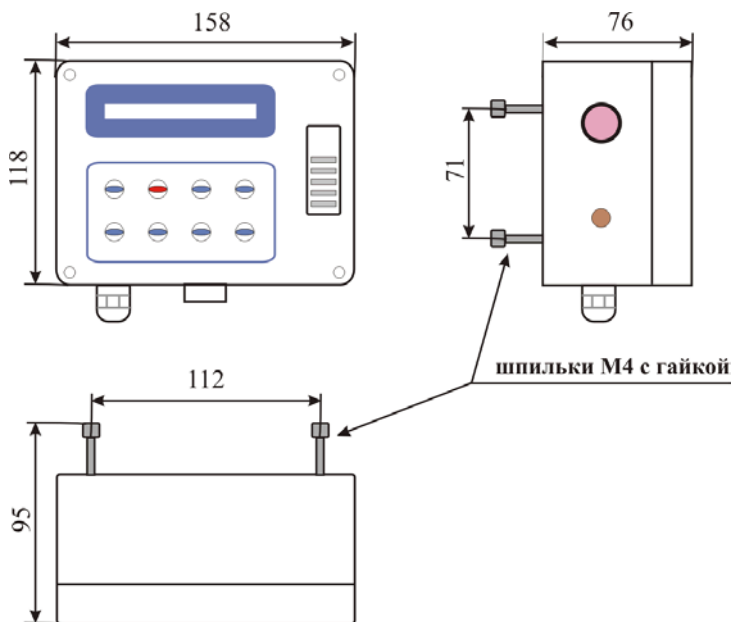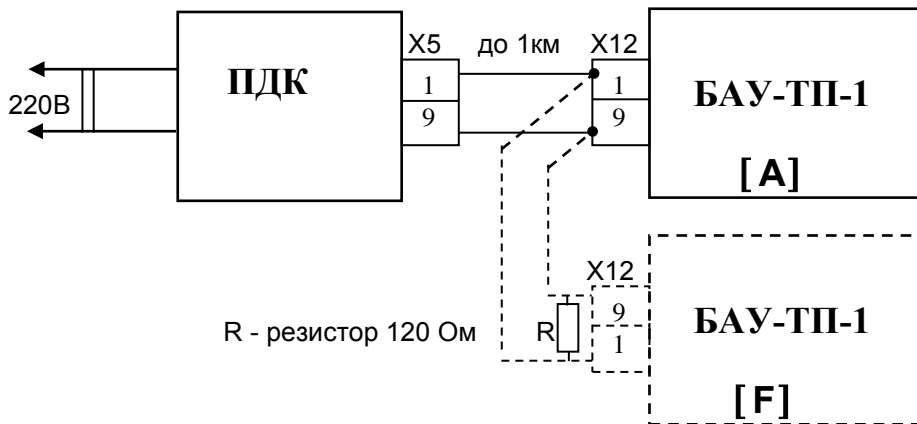

БАУ-ТП-5 - ПДК - габариты